



HF.01 - BEJÁRATI PORTÁL

KÉSZÜL: 1 DB

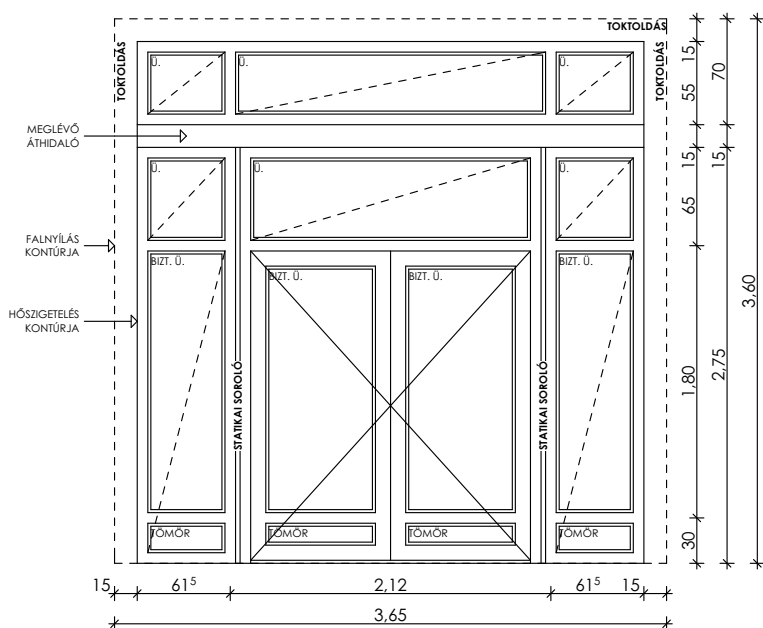


HF.02-HF.04 - ELŐCSARNOK ABLAK PORTÁL

KÉSZÜL: 3 DB

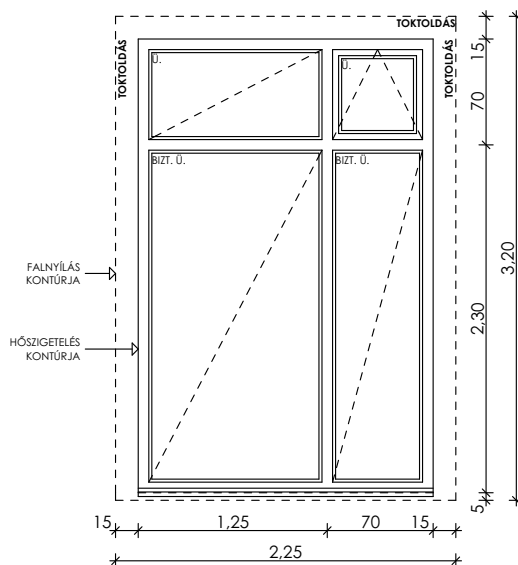


HF.05 - ELŐCSARNOK ABLAK PORTÁL

KÉSZÜL: 1 DB

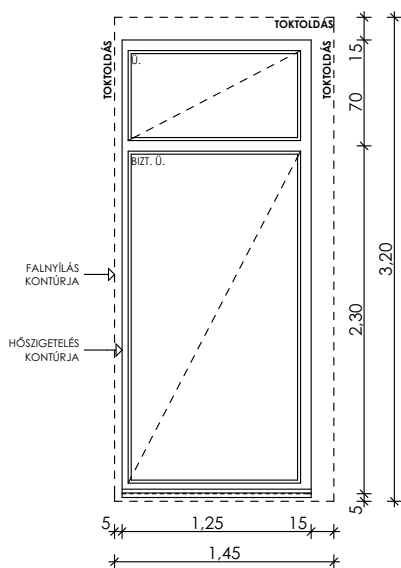


HF.06, HF.08-HF.11; HF.13-HF.17 NORMÁL ABLAK

KÉSZÜL: 10 DB (6 DB BALOS, 4 DB JOBBOS)




HF.07 NORMÁL ABLAK

KÉSZÜL: 1 DB




HF.12 - NORMÁL AJTÓ

KÉSZÜL: 1 DB

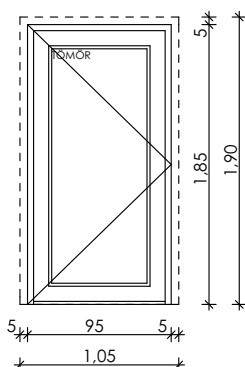

HF.18 - NORMÁL AJTÓ

KÉSZÜL: 1 DB

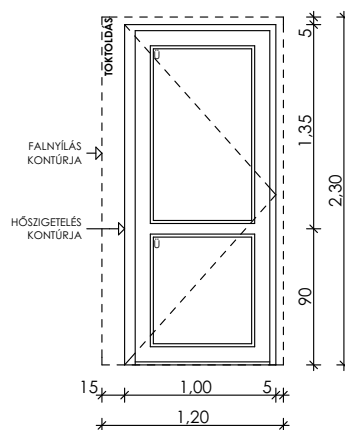

MEGJEGYZÉS:

A nyílászárók hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelményeknek meg kell felelniük a 7/2006. (IV.24) TNM rendelet 5. melléklete szerinti követelményeknek: üvegezés = 1 W/m²K; fa vagy pvc keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró = 1,15 W/m²K. A konszignációs táblázattal együtt kezelendő.

Helyszíni méretellenőrzés szükséges!

A pontos nyitási irányt minden esetben egyeztetni kell!

Kapcsolódó szakági tervekkel együtt kezelendő!

Problémákat a kivitelezés előtt a tervezővel egyeztetni kell!

MEGBÍZÓ: **SÓSTÓ GYÓGYFÜRDŐK ZRT.**
4431 NYÍREGYHÁZA-SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ, SZÓDAHÁZ U. 18.

GENERÁL
TERVEZŐ: **Q1 STUDIO 90**

SZAKÁG-RAJZSZÁM:

MUNKA: **"JÚLIA FÜRDŐ SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNY ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE"**
- TOP-6.5.1-16 ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
4400 NYÍREGYHÁZA, MALOM U. 19. HRSZ.: 5957


DÁTUM:
2018. MÁRC.

LÉPTÉK:
M 1:50

KT-E-12


HF.19-HF.23 - NORMÁL ABLAK

KÉSZÜL: 5 DB (3 DB BALOS, 2 DB JOBBOS)




HF.24-HF.28 - NORMÁL ABLAK

KÉSZÜL: 5 DB (3 DB BALOS, 2 DB JOBBOS)




HF.29-HF.30 - SOROLT NYÍLÁSZÁRÓ

KÉSZÜL: 1 DB

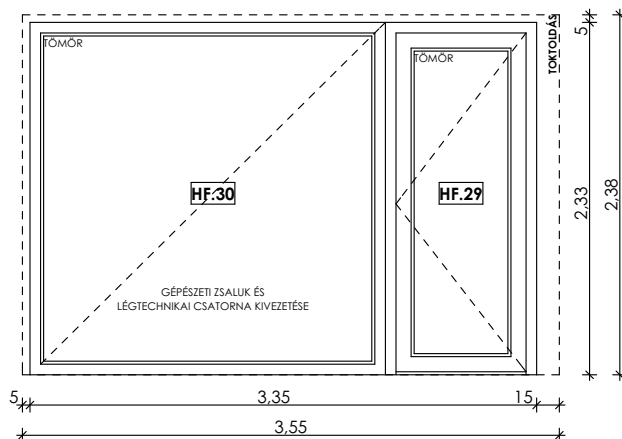


HF.53-HF.54 - NORMÁL ABLAK

KÉSZÜL: 2 DB (2 DB JOBBOS)



HF.55-HF.56 - NORMÁL ABLAK


KÉSZÜL: 2 DB

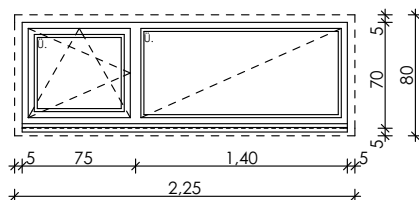

HF.57

BIZT. BEJÁRATI AJTÓ


KÉSZÜL: 1 DB

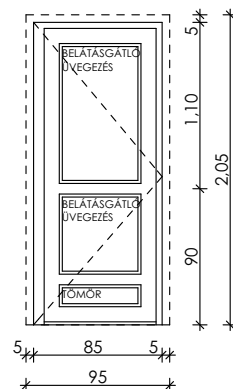

HF.61


BIZT. BEJÁRATI AJTÓ

KÉSZÜL: 1 DB

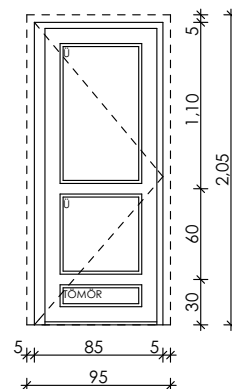


HF.58-HF.60 ÉS HF.62-HF.65 NORMÁL ABLAK

KÉSZÜL: 7 DB (4 DB BALOS, 3 DB JOBBOS)




HF.66 - ELŐCSARNOK ABLAK PORTÁL

KÉSZÜL: 1 DB

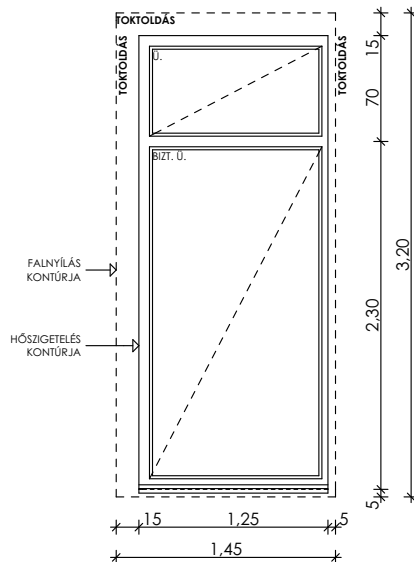


HP.01 ÉS HP.04 - NORMÁL ABLAK

KÉSZÜL: 2 DB (2 DB JOBBOS)



HP.02 - HP.03 - NORMÁL ABLAK

KÉSZÜL: 2 DB (2 DB BALOS)



MEGJEGYZÉS:

A nyílászárók hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelményeknek meg kell felelniük a 7/2006. (IV.24) TNM rendelet 5. melléklete szerinti követelményeknek: üvegezés = 1 W/m²K; fa vagy pvc keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró = 1,15 W/m²K. A konszignációs táblázattal együtt kezelendő.

Helyszíni méretellenőrzés szükséges!

A pontos nyitási irányt minden esetben egyeztetni kell!

Kapcsolódó szakági tervekkel együtt kezelendő!

Problémákat a kivitelezés előtt a tervezővel egyeztetni kell!

MEGBÍZÓ: **SÓSTÓ GYÓGYFÜRDŐK ZRT.**
4431 NYÍREGYHÁZA-SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ, SZÓDAHÁZ U. 18.

GENERÁL
TERVEZŐ **Q STUDIO 90**

SZAKÁG-RAJZSZÁM:

MUNKA: **"JÚLIA FÜRDŐ SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNY ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE"**
- TOP-6.5.1-16 ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
4400 NYÍREGYHÁZA, MALOM U. 19. HRSZ.: 5957


DÁTUM:
2018. MÁRC.

LÉPTÉK:
M 1:50

KT-E-12


HF.31-HF.38 - HI.37-HI.44 - SOROLT PORTÁL SZERKEZET A NAGY MEDENCETÉR NYUGATI OLDALÁN
(STATIKAILAG MÉRETEZETT ACÉL HÁTTÉRVÁZZAL)

KÉSZÜL: 1 DB

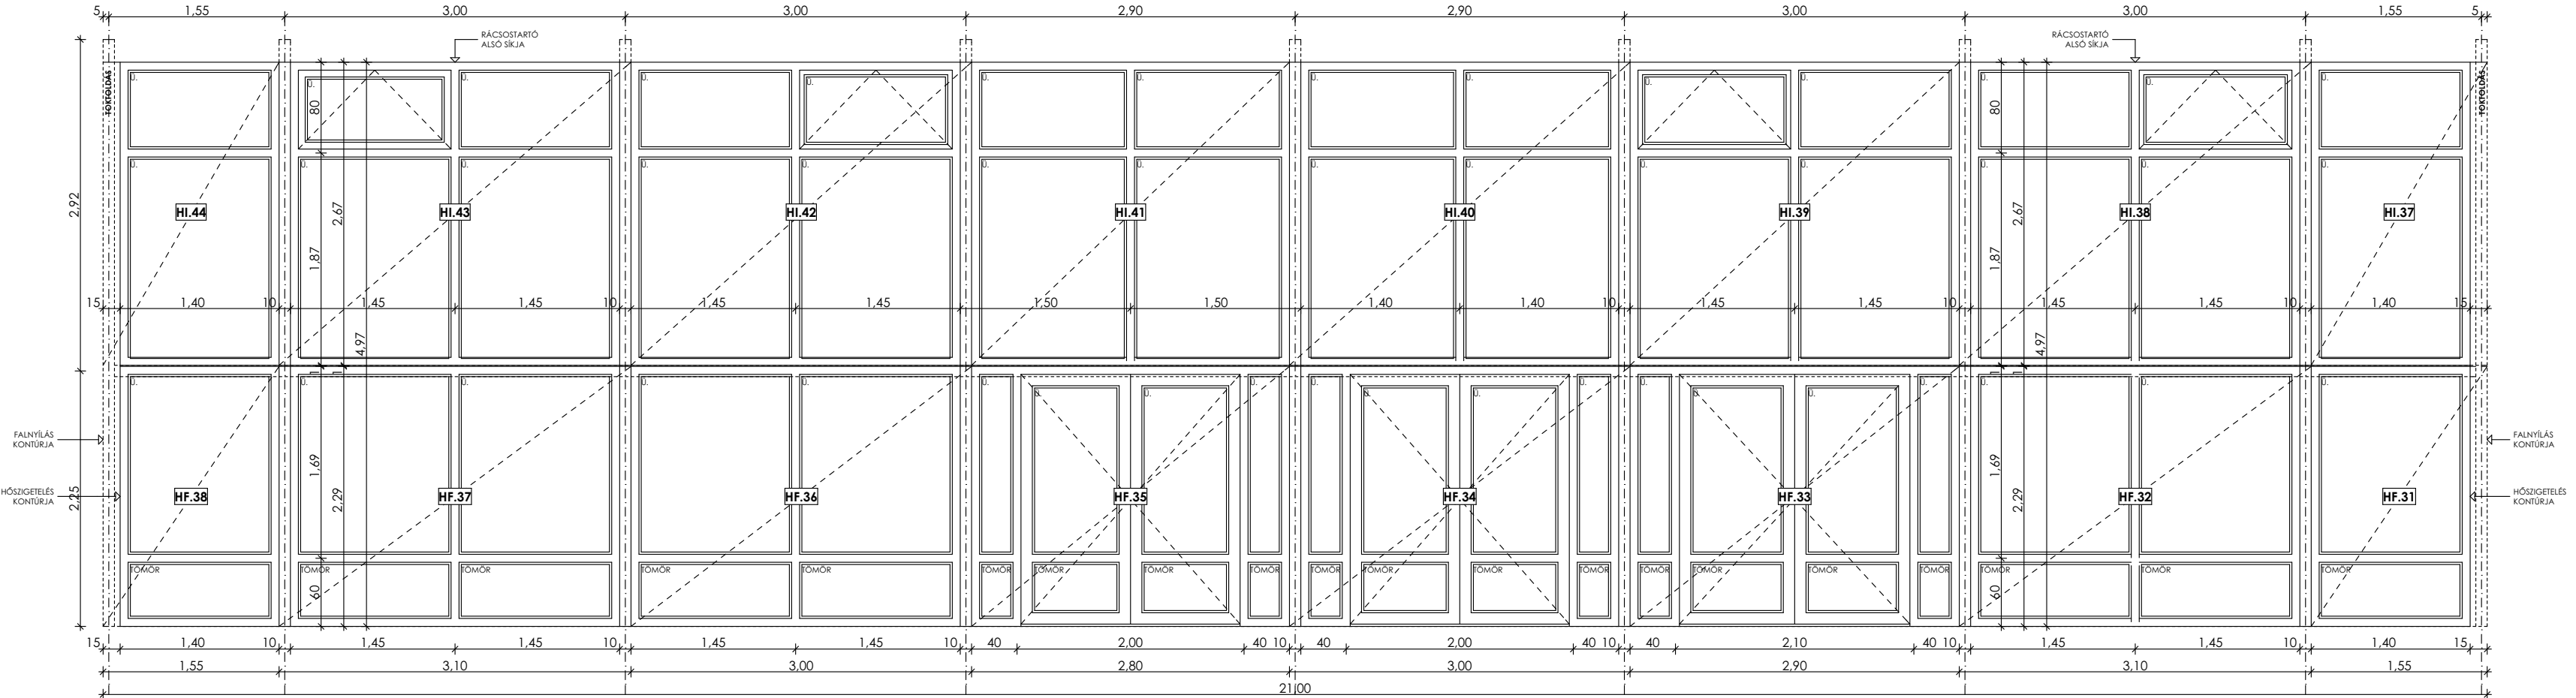

HF.39-HF.52 - SOROLT PORTÁL SZERKEZET A NAGY MEDENCETÉR KELETI OLDALÁN
(STATIKAILAG MÉRETEZETT ACÉL HÁTTÉRVÁZZAL)

KÉSZÜL: 1 DB

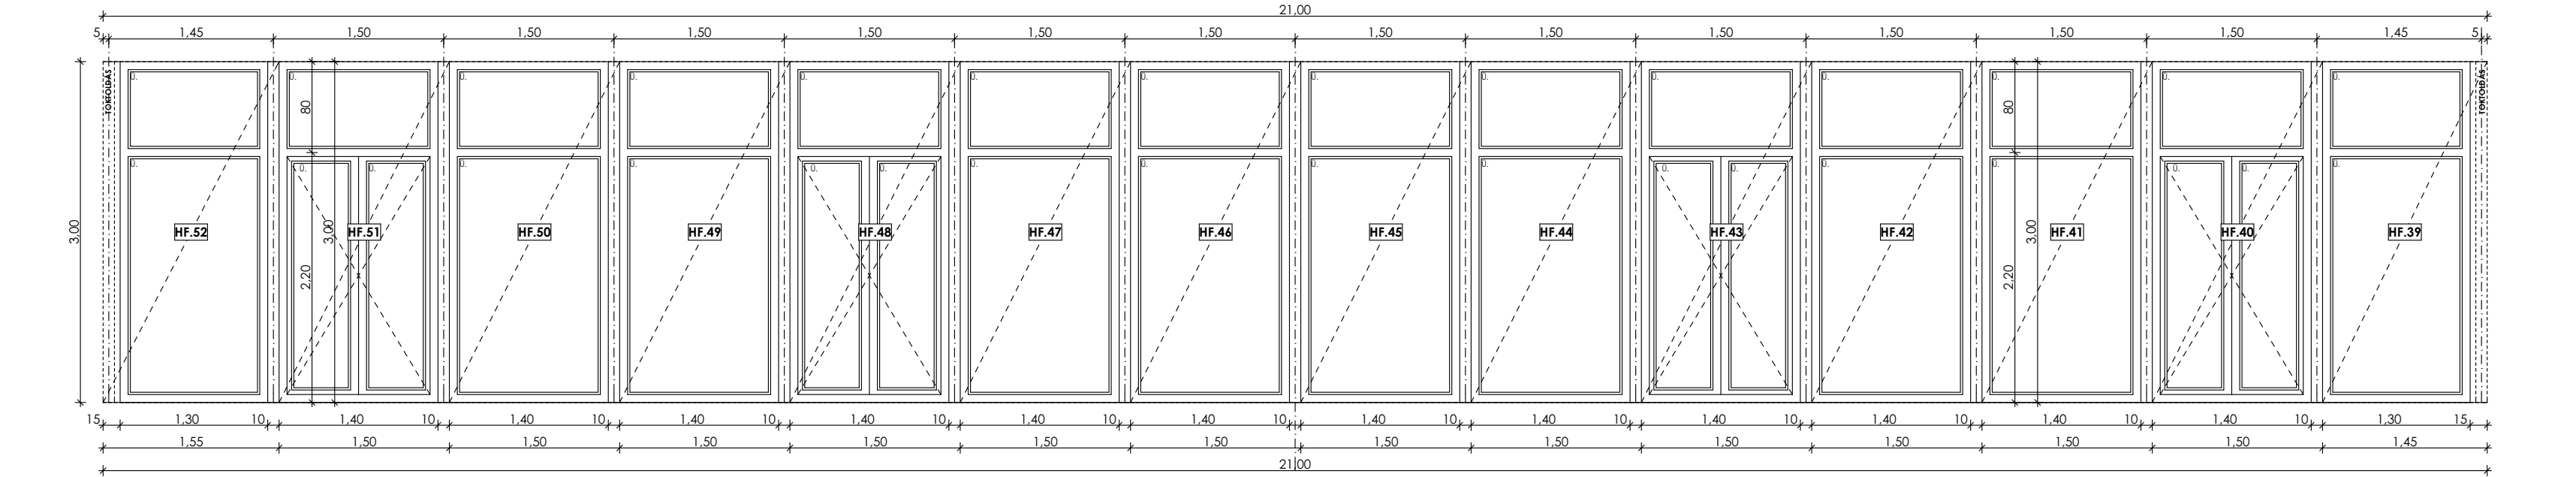


MEGJEGYZÉS:

A nyílászárók hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelményeknek meg kell felelniük a 7/2006. (IV.24) TNM rendelet 5. melléklete szerinti követelményeknek:
üvegezés = 1 W/m2K; fa vagy pvc keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró = 1,15 W/m2K. A konszignációs táblázattal együtt kezelendő.
Helyszíni méretellenőrzés szükséges!
A pontos nyitási irányt minden esetben egyeztetni kell!
Kapcsolódó szakági tervekkel együtt kezelendő!
Problémákat a kivitelezés előtt a tervezővel egyeztetni kell!

MEGBÍZÓ: SÓSTÓ GYÓGYFÜRDŐK ZRT. 4431 NYÍREGYHÁZA-SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ, SZÓDAHÁZ U. 18.		GENERÁL TERVEZŐ:		SZAKÁG-RAJZSZÁM:
MUNKA:	"JÚLIA FÜRDŐ SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNY ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE" - TOP-6.5.1-16 ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE 4400 NYÍREGYHÁZA, MALOM U. 19. HRSZ.: 5957	DÁTUM: 2018. MÁRC.	LÉPTÉK: M 1:50	KT-E-12


HI.34; HI.36 - NORMÁL ABLAK

KÉSZÜL: 2 DB

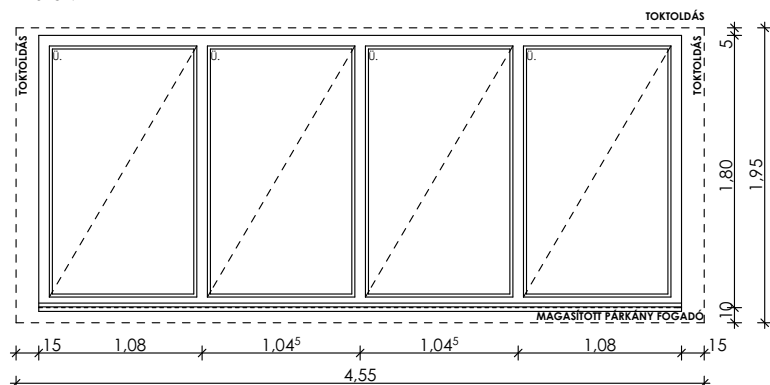


HI.35 - NORMÁL ABLAK

KÉSZÜL: 1 DB

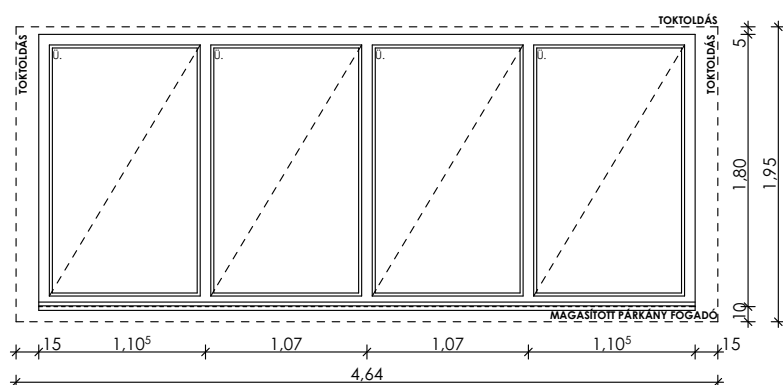


HI.45 - NORMÁL ABLAK

KÉSZÜL: 1 DB

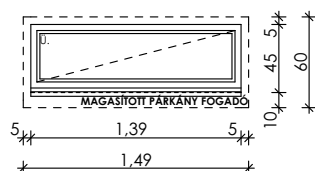

HI.46-HI.52 - NORMÁL ABLAK

KÉSZÜL: 7 DB

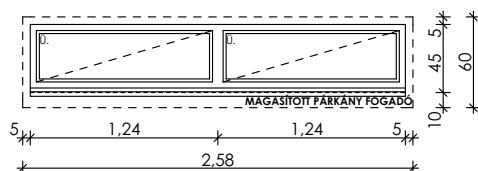

MEGJEGYZÉS:

A nyílászárók hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelményeknek meg kell felelniük a 7/2006. (IV.24) TNM rendelet 5. melléklete szerinti követelményeknek: üvegezés = 1 W/m²K; fa vagy pvc keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró = 1,15 W/m²K. A konszignációs táblázattal együtt kezelendő.

Helyszíni méretellenőrzés szükséges!

A pontos nyitási irányt minden esetben egyeztetni kell!


Kapcsolódó szakági tervekkel együtt kezelendő!

Problémákat a kivitelezés előtt a tervezővel egyeztetni kell!

MEGBÍZÓ: SÓSTÓ GYÓGYFÜRDŐK ZRT. 4431 NYÍREGYHÁZA-SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ, SZÓDAHÁZ U. 18.	GENERÁL TERVEZŐ:		SZAKÁG-RAJZSZÁM: KT-E-12
MUNKA: "JÚLIA FÜRDŐ SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNY ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE" - TOP-6.5.1-16 ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE 4400 NYÍREGYHÁZA, MALOM U. 19. HRSZ.: 5957	DÁTUM: 2018. MÁRC.	LÉPTÉK: M 1:50	


HI.01-HI.04 - NORMÁL ABLAK

KÉSZÜL: 4 DB

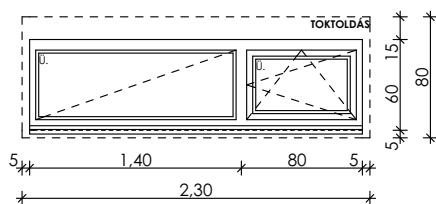


HI.05 - NORMÁL ABLAK

KÉSZÜL: 1 DB

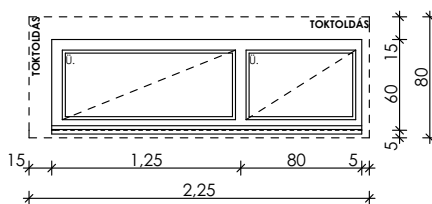


HI.07-HI.09 - NORMÁL ABLAK

KÉSZÜL: 3 DB

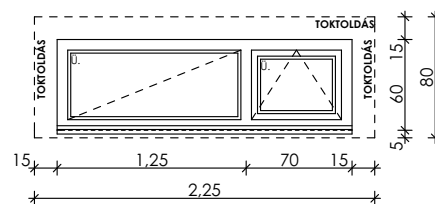


HI.06 - NORMÁL ABLAK

KÉSZÜL: 1 DB

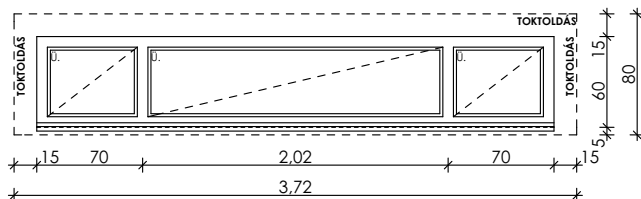


HI.10 - NORMÁL ABLAK

KÉSZÜL: 1 DB

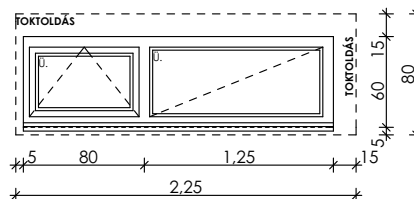


HI.11-HI.25 - NORMÁL ABLAK

KÉSZÜL: 15 DB

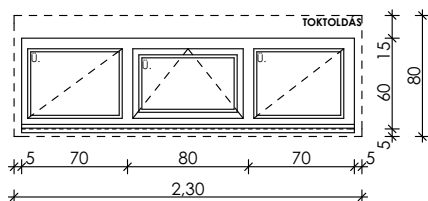


HI.26-HI.30 - NORMÁL ABLAK

KÉSZÜL: 5 DB (2 DB BALOS, 3 DB JOBBOS)




HI.31; HI.33 - NORMÁL ABLAK

KÉSZÜL: 2 DB

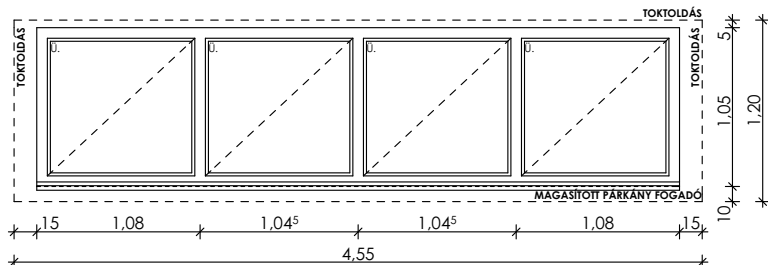

HI.32 - NORMÁL ABLAK

KÉSZÜL: 1 DB

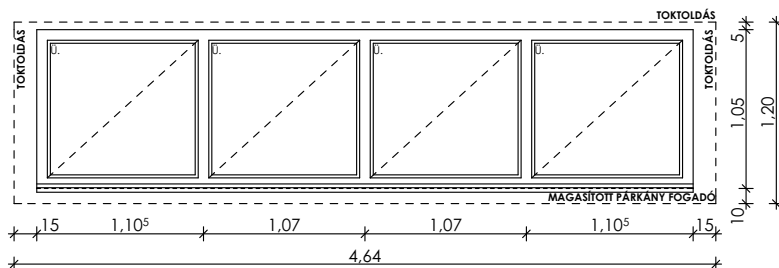

MEGJEGYZÉS:

A nyílászárók hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelményeknek meg kell felelniük a 7/2006. (IV.24) TNM rendelet 5. melléklete szerinti követelményeknek: üvegezés = 1 W/m²K; fa vagy pvc keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró = 1,15 W/m²K. A konszignációs táblázattal együtt kezelendő.

Helyszíni méretellenőrzés szükséges!

A pontos nyitási irányt minden esetben egyeztetni kell!

Kapcsolódó szakági tervekkel együtt kezelendő!

Problémákat a kivitelezés előtt a tervezővel egyeztetni kell!

MEGBÍZÓ: SÓSTÓ GYÓGYFÜRDŐK ZRT.
4431 NYÍREGYHÁZA-SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ, SZÓDAHÁZ U. 18.

GENERÁL
TERVEZŐ:

SAKÁG-RAJZSZÁM:

MUNKA: "JÚLIA FÜRDŐ SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNY ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE"
- TOP-6.5.1-16 ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
4400 NYÍREGYHÁZA, MALOM U. 19. HRSZ.: 5957

DÁTUM:
2018. MÁRC.

LÉPTÉK:
M 1:50

KT-E-12